





Exaktversuch Silomais 2022 Verrechnung Nordwestdeutschland

farmsaat

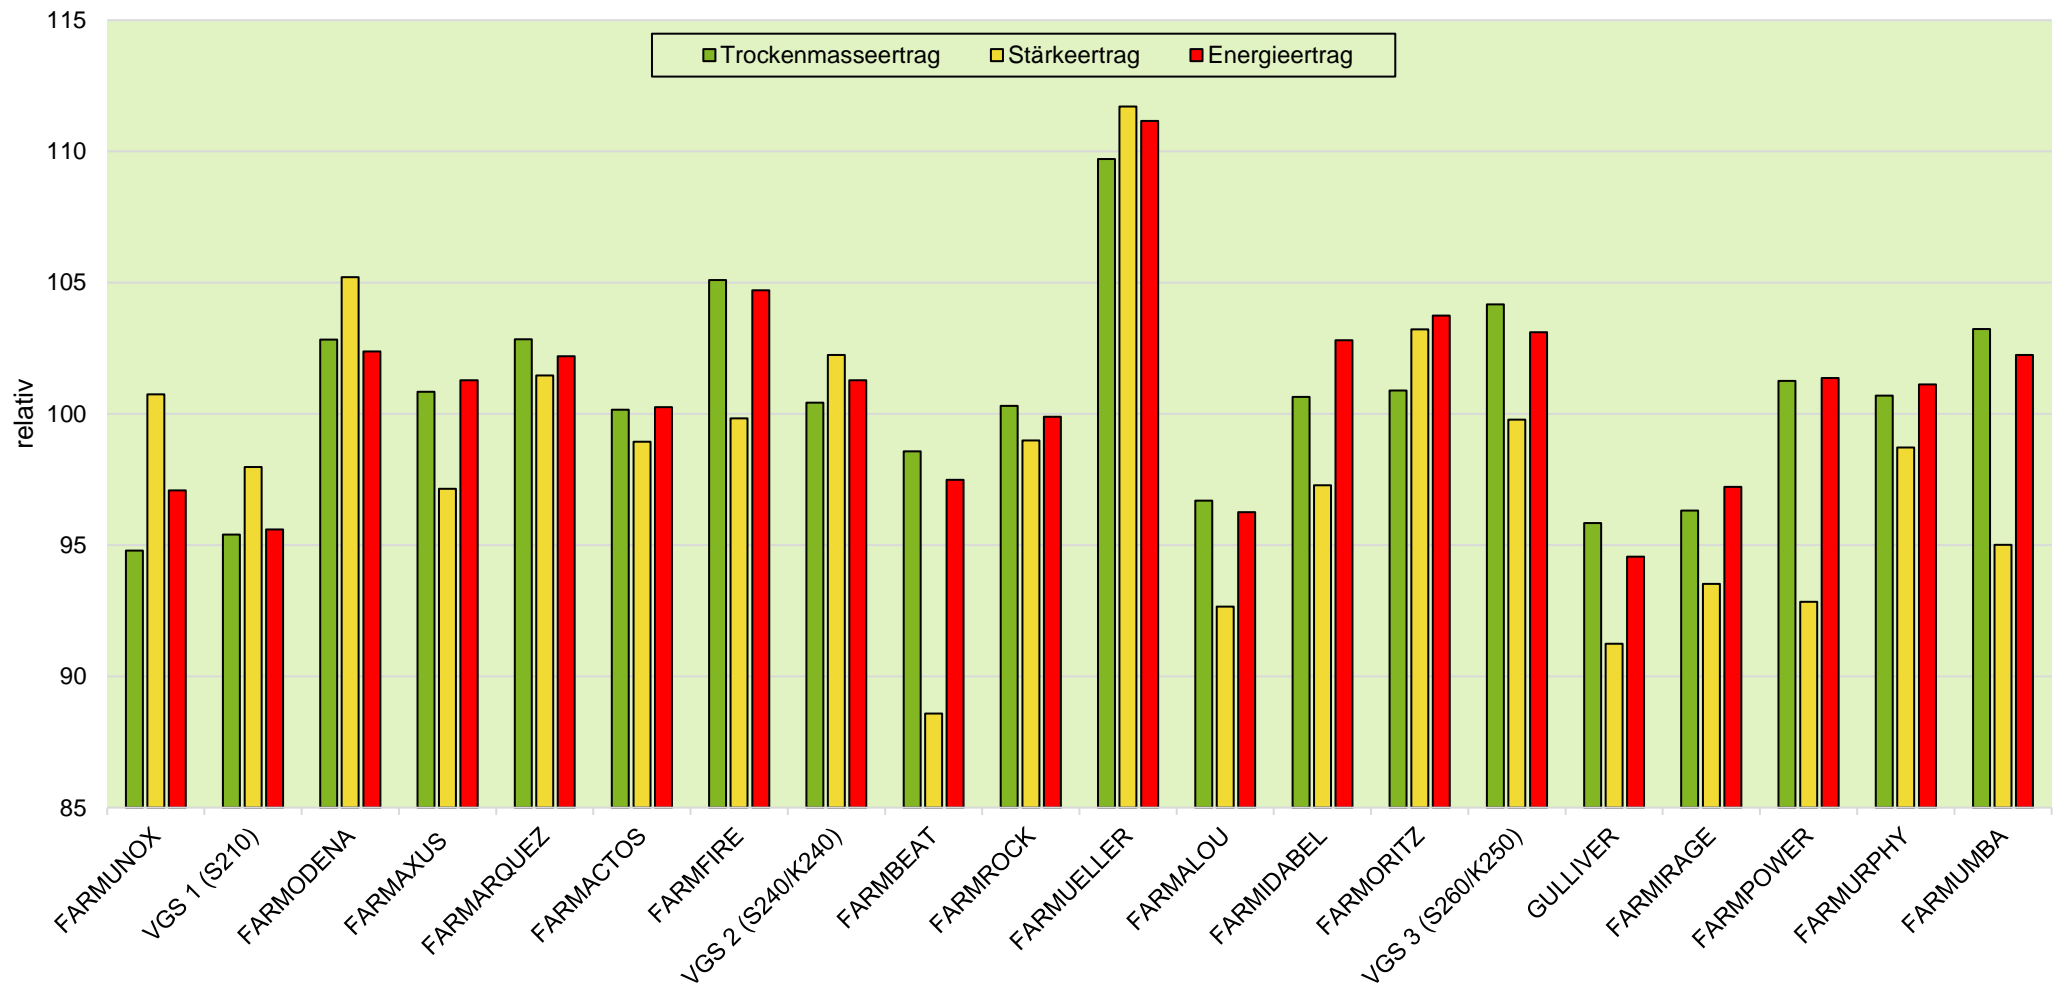


rel. 100 = VRS (VGS 1, VGS2, VGS 3) = 178 dt TM/ha, 61 dt Stärke/ha, 120 GJ NEL/ha
Standorte: Bockenem, Ermke, Hamdorf, Wetringen & Wohnste


Quelle: farmsaat Exaktversuche 2022, Staphyt GmbH



Exaktversuch Silomais 2022 Verrechnung Nordwestdeutschland


farmsaat

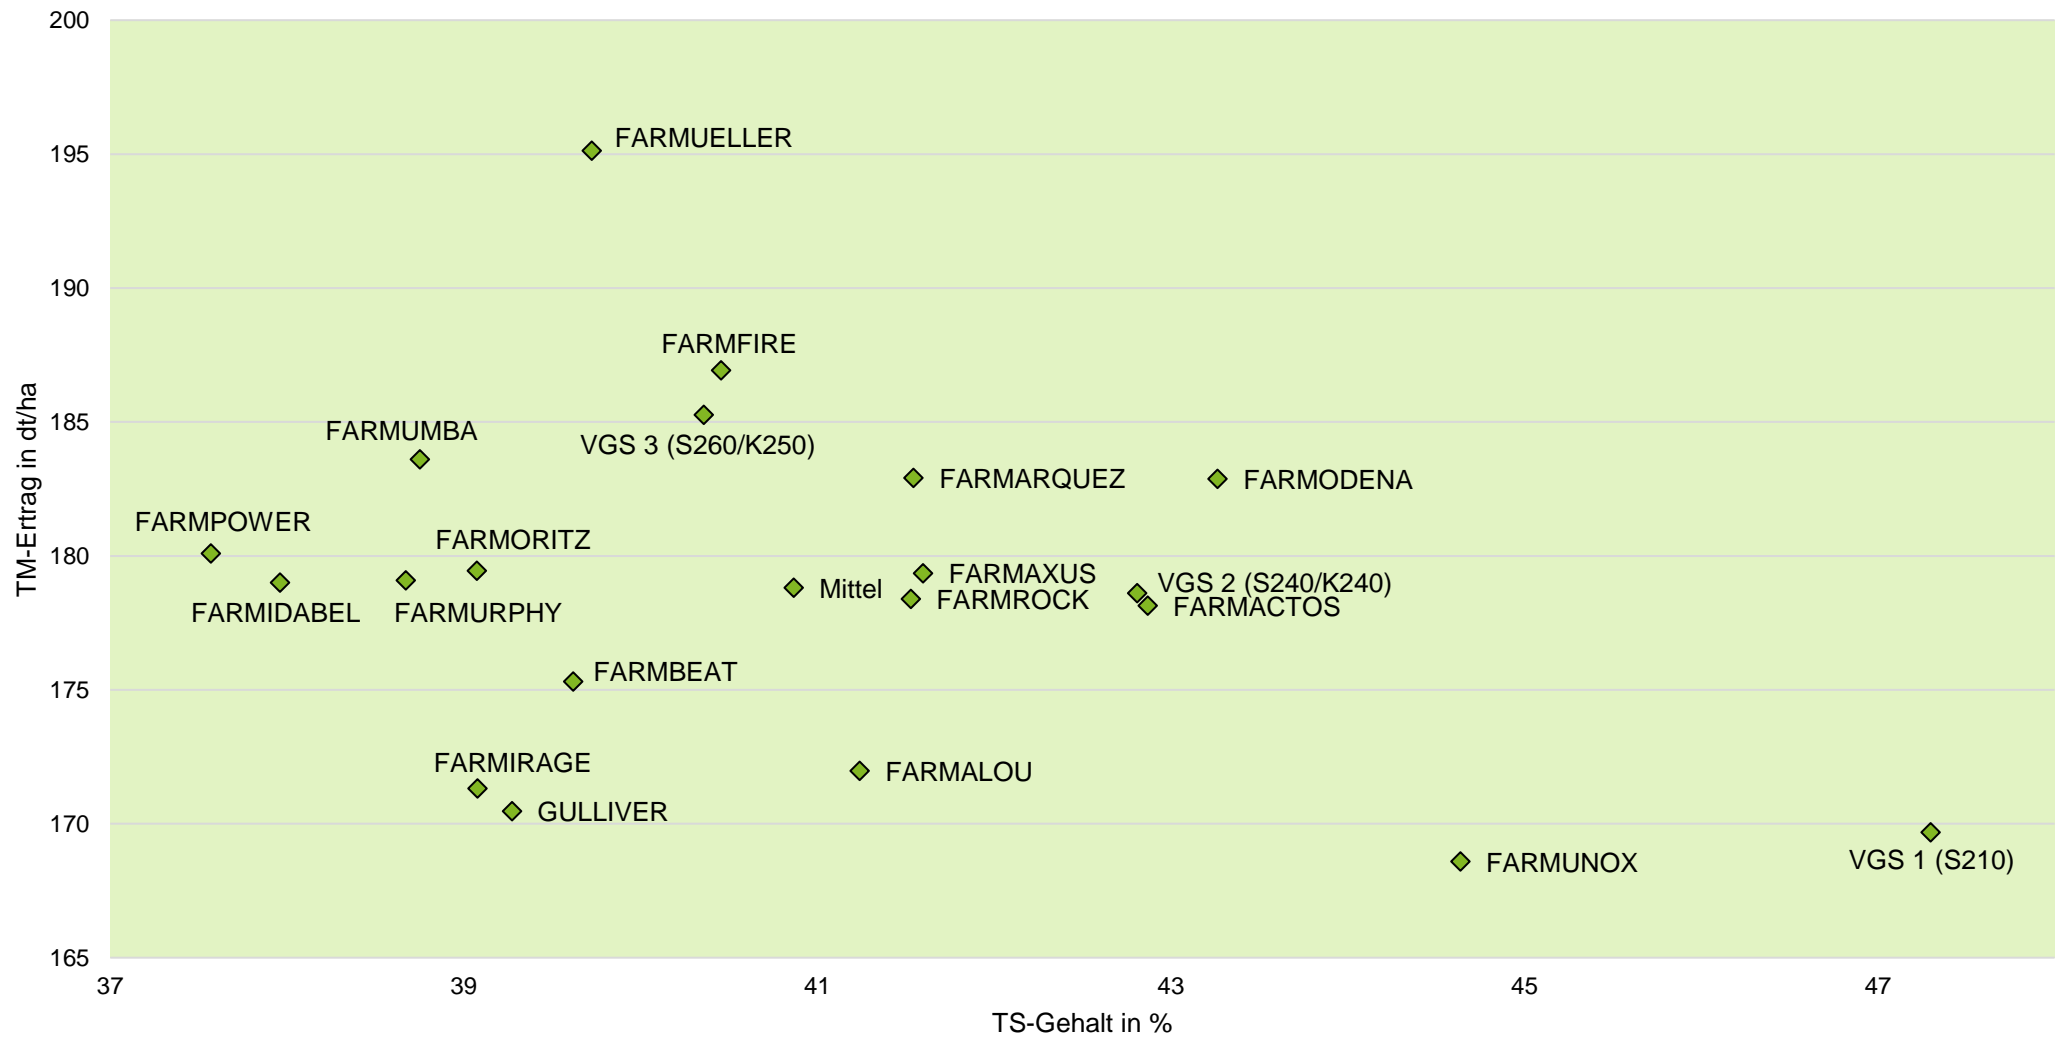




Exaktversuch Silomais 2022 Verrechnung Nordwestdeutschland


farmsaat

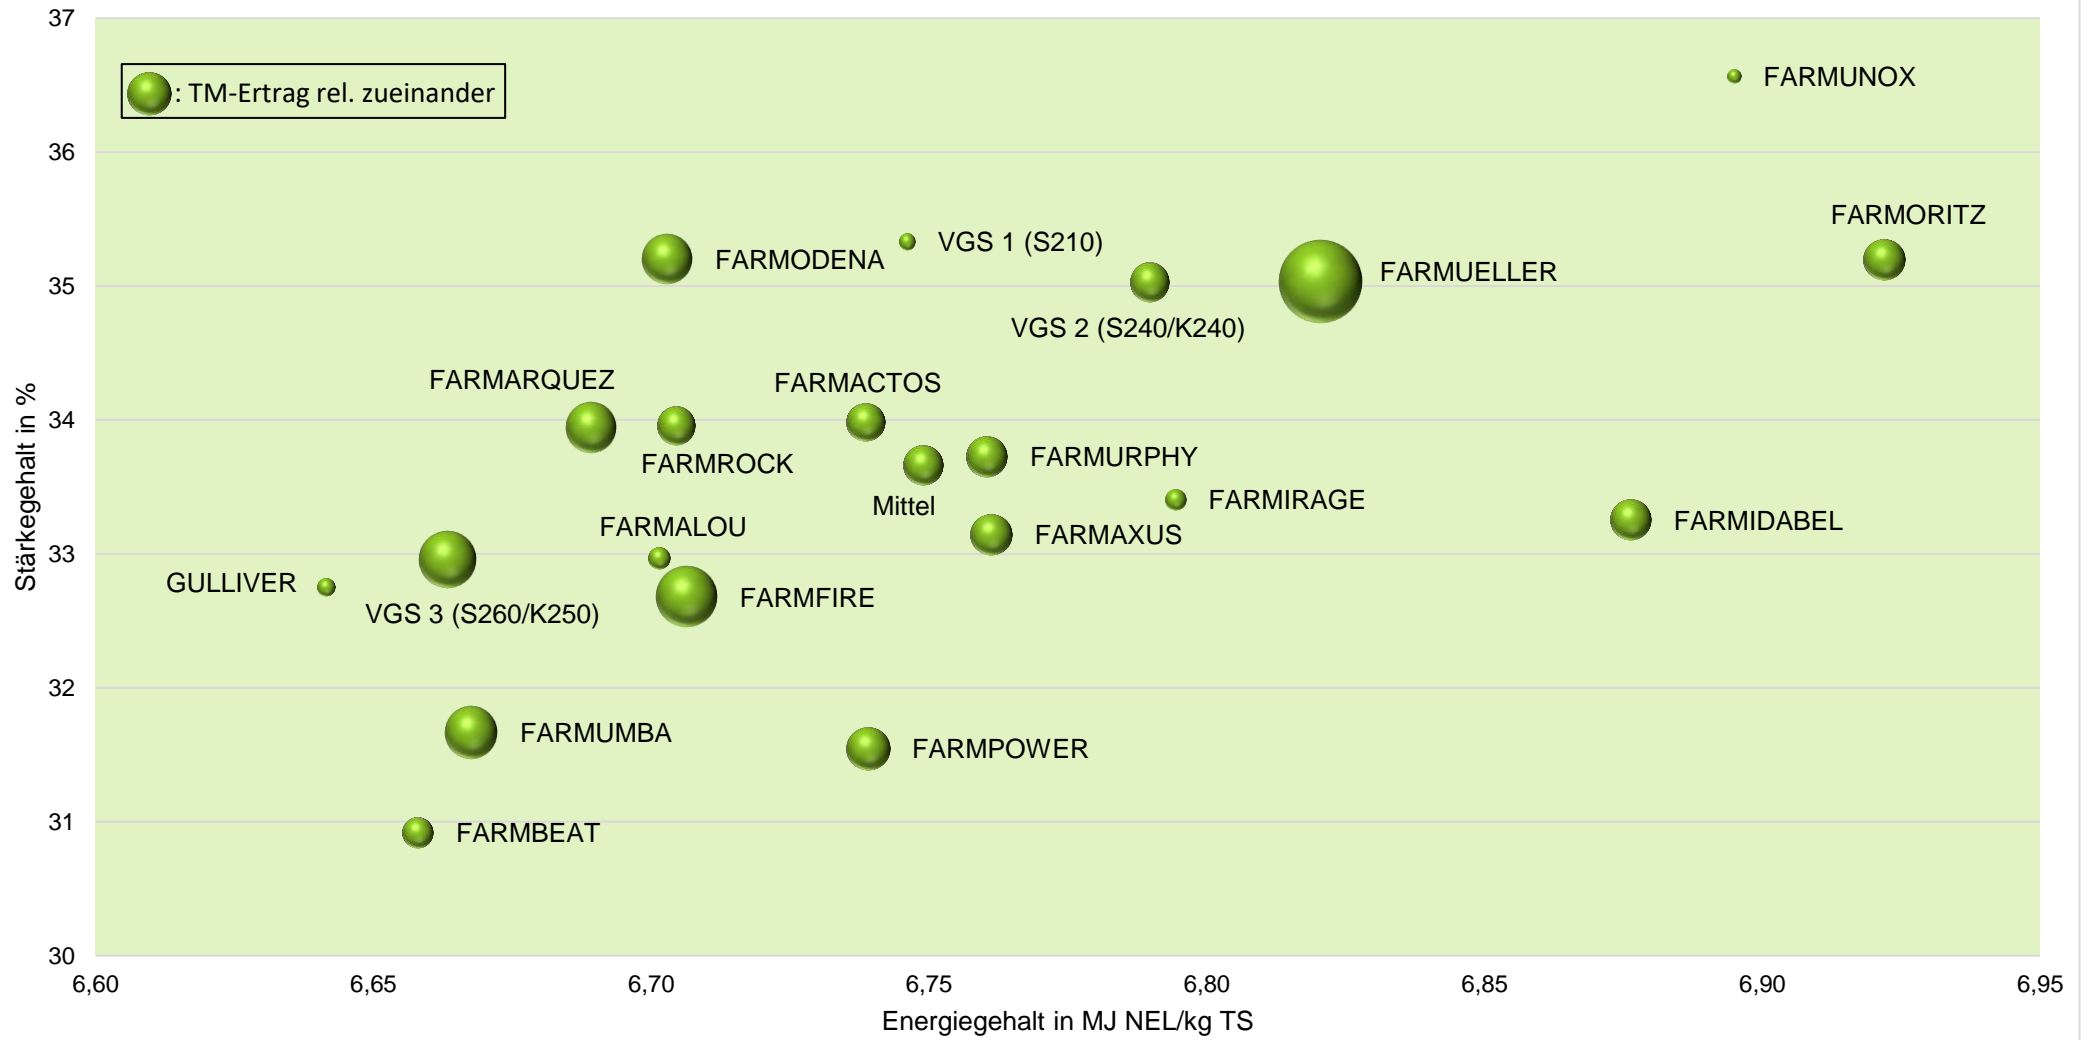




Exaktversuch Silomais 2022 Verrechnung Nordwestdeutschland


farmsaat

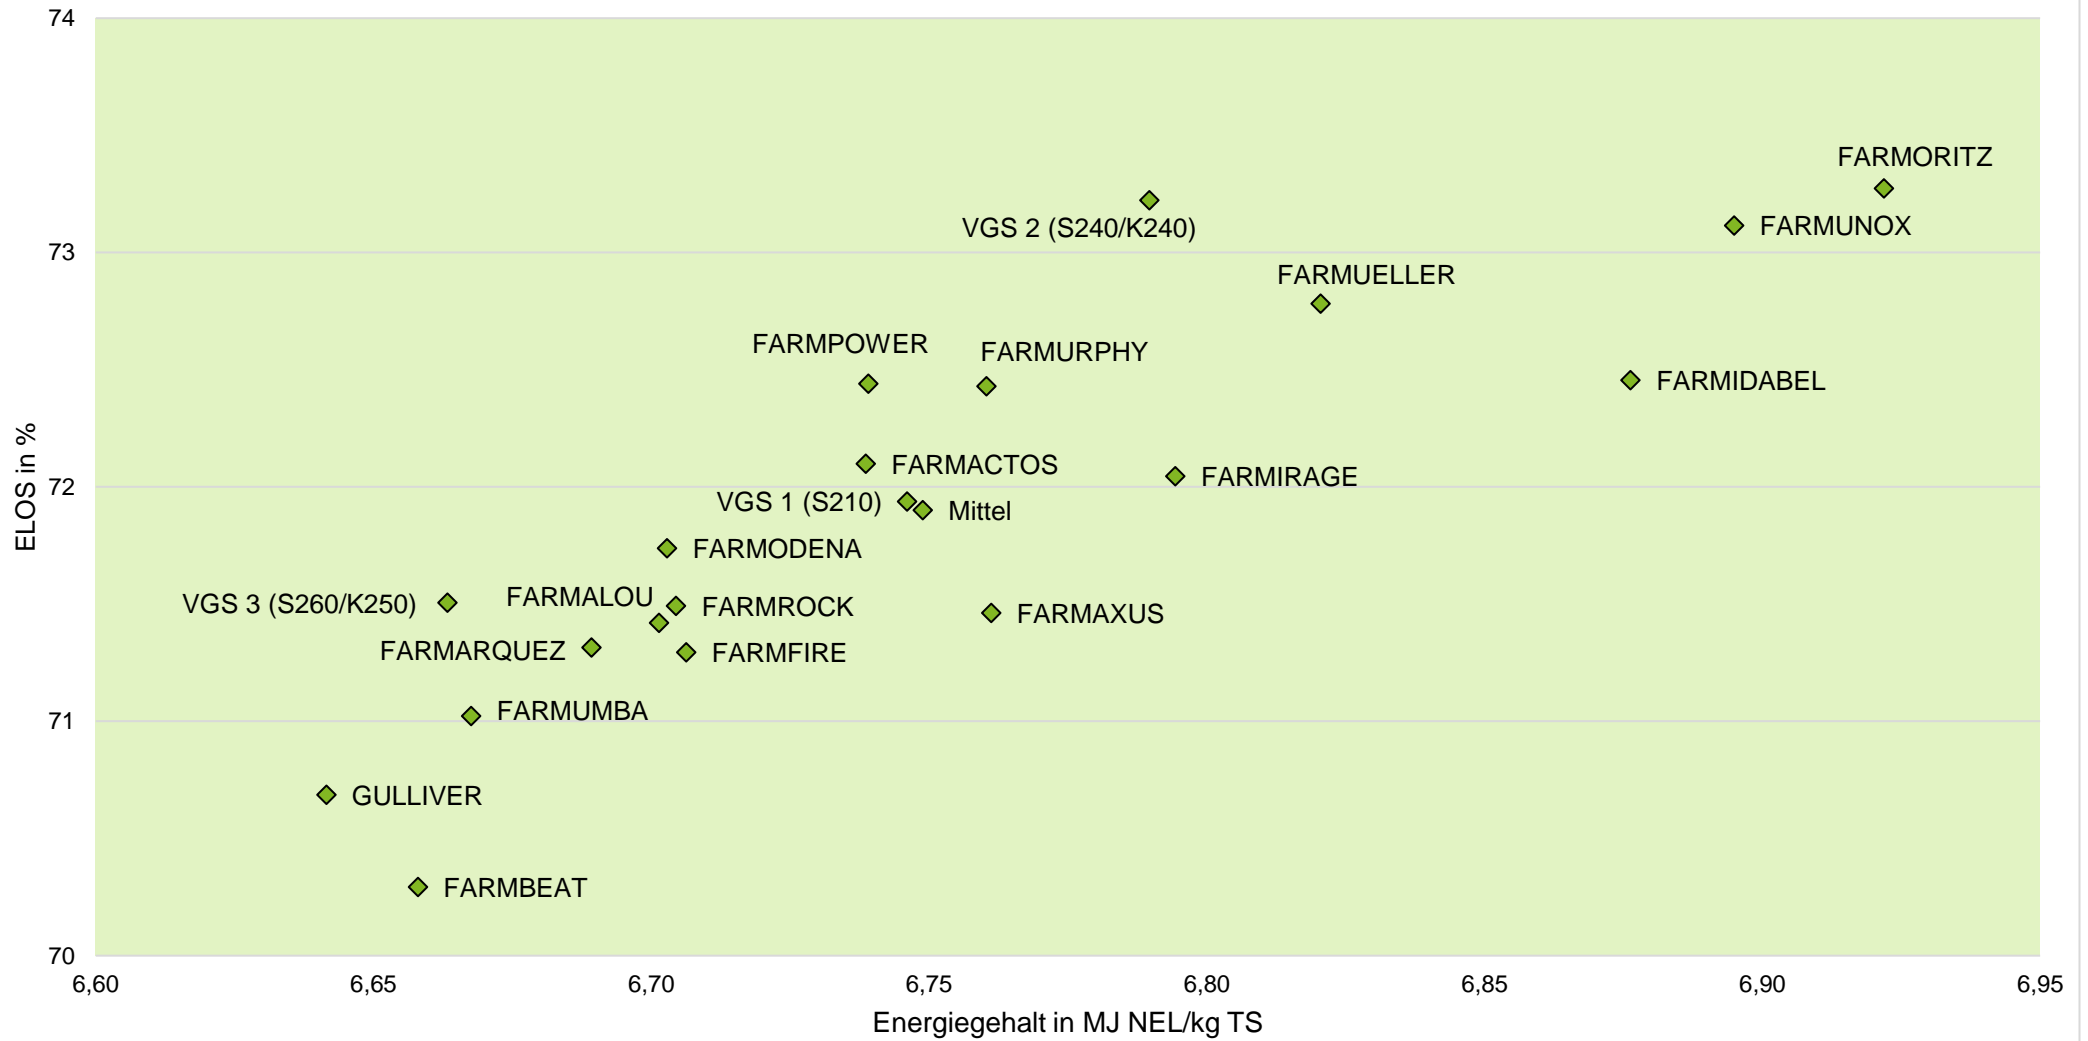




Exaktversuch Silomais 2022 Verrechnung Nordwestdeutschland

farmsaat

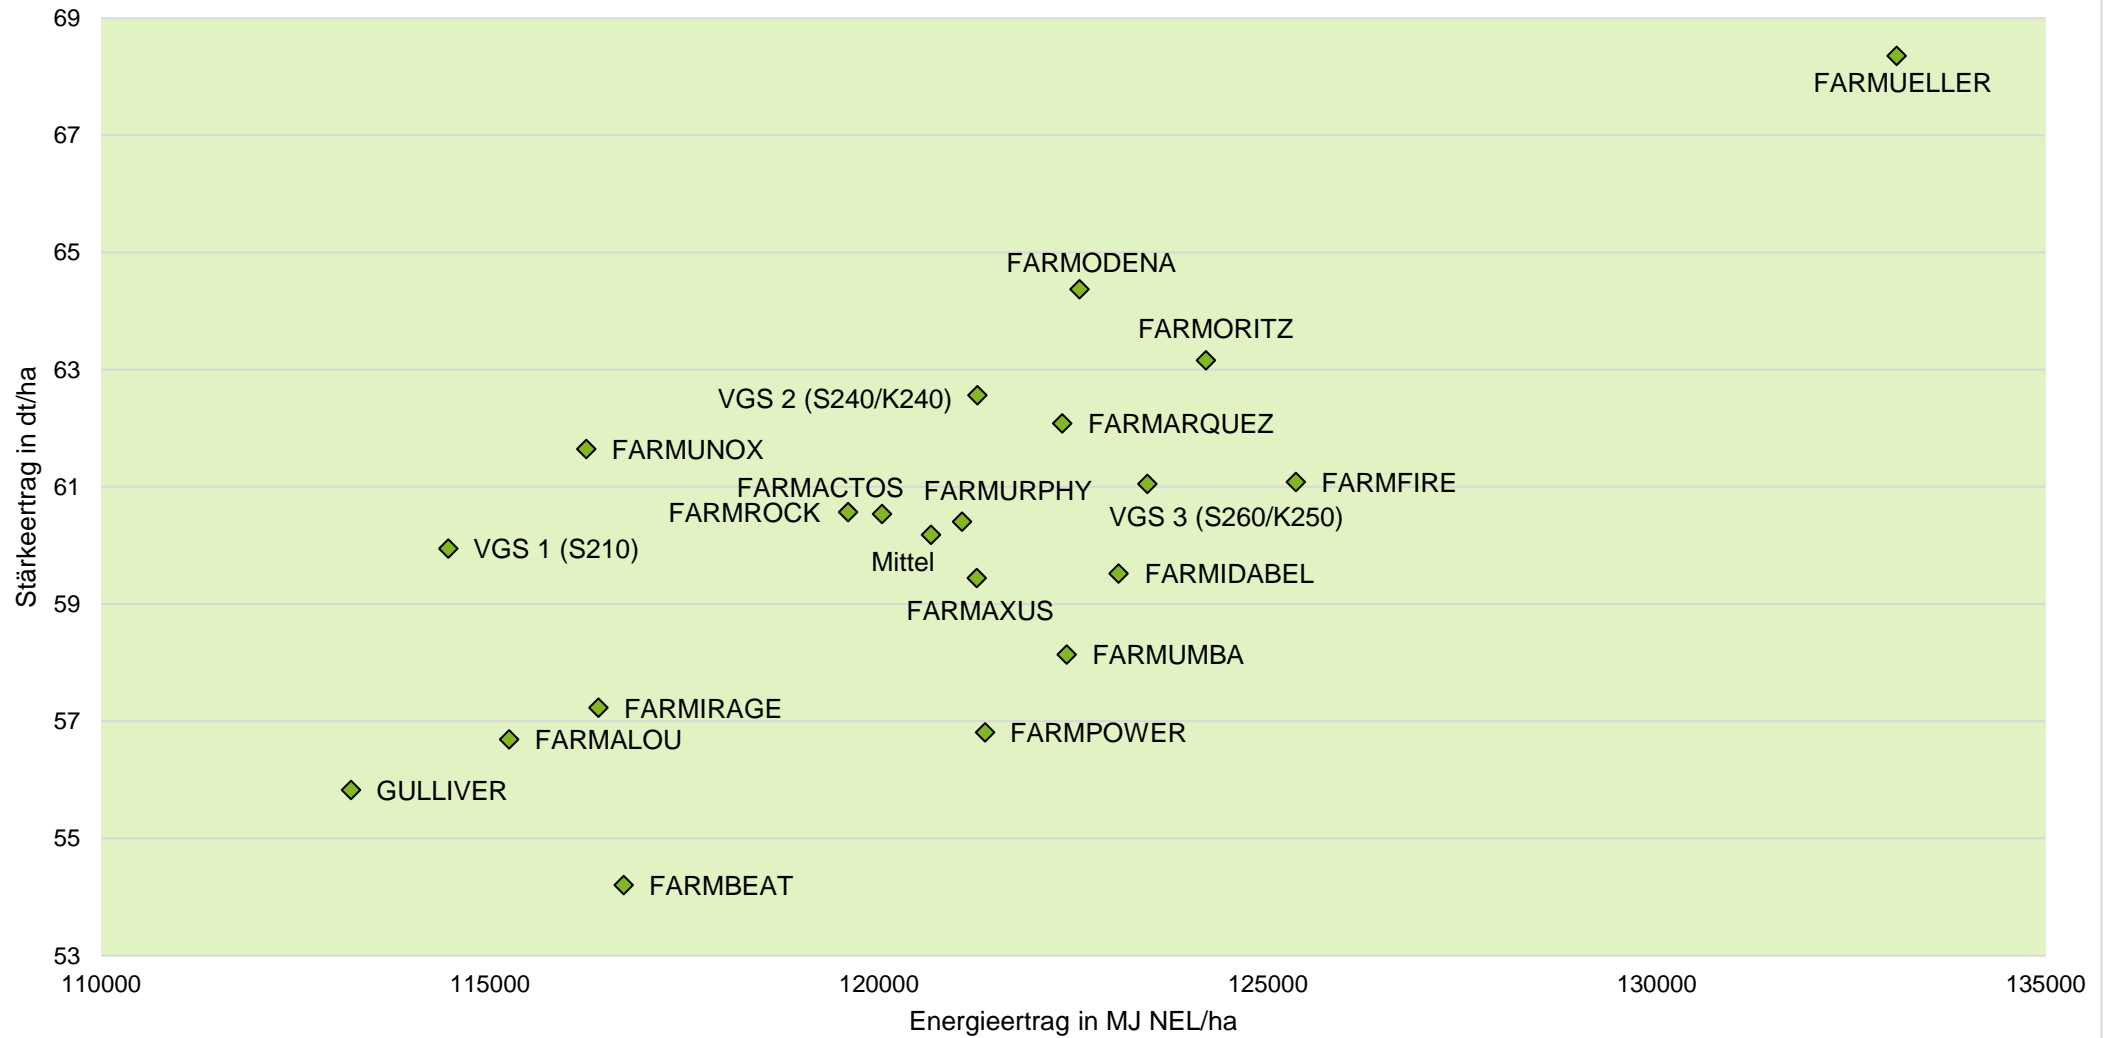



Exaktversuch Silomais 2022 Verrechnung Nordwestdeutschland

farmsaat

